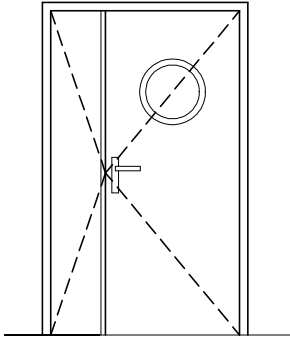
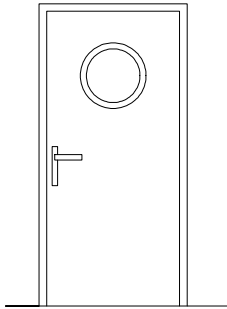
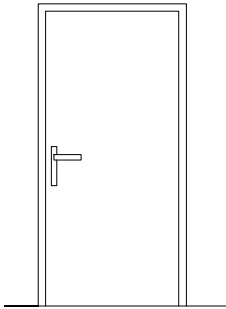
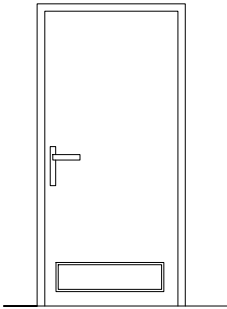





ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ						
SYMBOL NA RYS.			DZ1	DZ2	DWS1	DWS2
SCHEMAT						
TYP			ZEWNĘTRZNE DWUSKRZYDŁOWE Z BULAJEM W DUŻYM SKRZYDLE	ZEWNĘTRZNE Z BULAJEM	WEWNĘTRZNE STANDARDOWE PEŁNE	WEWNĘTRZNE DO W.C. Z OTWOREM WENTYLACYJNYM
WYMIARY	W ŚWIETLE MURU	S	1400	1000	1000	1000
		H	2250	2050	2050	2050
	W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	S	900+300	900	900	900
		H	2200	2000	2000	2000
LEWE / PRAWE			1 SKRZYDŁO L / 1 SKRZYDŁO P	1/1	1/3	0/3
MATERIAŁ			STALOWE LUB OBIJANE BLACHĄ	STALOWE LUB OBIJANE BLACHĄ	STALOWE LUB OBIJANE BLACHĄ	STALOWE LUB OBIJANE BLACHĄ
OKUCIA			zamek standardowy z wkładką bębnekową klamka z szyldem trzy zawiasy	zamek standardowy z wkładką bębnekową klamka z szyldem trzy zawiasy	zamek standardowy z wkładką bębnekową klamka z szyldem trzy zawiasy	klamka z szyldem trzy zawiasy
OŚCIEŻNICA			METALOWA RAL 9002	METALOWA RAL 9002	METALOWA RAL 9002	METALOWA RAL 9002
KOLOR			JASNOSZARY RAL 9002	JASNOSZARY RAL 9002	JASNOSZARY RAL 9002	JASNOSZARY RAL 9002
UWAGI DOKŁADNY WYMIAR ZDJĄĆ PO WYKOŃCZENIU ŚCIAN			szer. 130 cm przy pełnym otwarciu drzwi Nie stosować systemu wypełnienia paster miodu OCIEPLONE, SZKŁO W BULAJU BEZP. MIN. P2 SAMOZAMYKACZ	szer. 90 cm przy pełnym otwarciu drzwi Nie stosować systemu wypełnienia paster miodu OCIEPLONE, SZKŁO W BULAJU BEZP. MIN. P2 SAMOZAMYKACZ	szer. 90 cm przy pełnym otwarciu drzwi Nie stosować systemu wypełnienia na paster miodu SAMOZAMYKACZ	szer. 90 cm przy pełnym otwarciu drzwi Nie stosować systemu wypełnienia na paster miodu otwór wentylacyjny zgodny z przepisami

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ					
SYMBOL NA RYS.			O1	O2	NR
SCHEMAT					
TYP			OKNO ZEWNĘTRZNE UCHYLNE	OKNO ZEWNĘTRZNE UCHYLNE	OKNO ZEWNĘTRZNE NAROŻNE JEDNO SKRZYDŁO UCHYLNE
WYMIARY	W ŚWIETLE MURU	S	1200	900	2x800
		H	600	600	1400
MATERIAŁ			PCV	PCV	PCV
KOLOR			WEW.-BIAŁY / ZEW. OKLEINA BRZOZA	WEW.-BIAŁY / ZEW. OKLEINA BRZOZA	WEW.-BIAŁY / ZEW. OKLEINA BRZOZA
UWAGI					Połączenie i wykończenie narożnika wg. specyfikacji producenta
DOKŁADNY WYMIAR ZDJĄĆ PO WYKOŃCZENIU ŚCIAN szyba U=1,1					

UWAGA:

Prawa autorskie tego rysunku są własnością spółki ARCHISPORT
Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem, że nie będzie kopiowany ani udostępniany w całości lub częściach, bez uzgodnienia z ARCHISPORT Sp. z o.o.

Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku ani używać go jako szablonu
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wymiary sprawdzić w naturze
W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do projektanta.

ZESPÓŁ PROJEKTOWY				
ARCHITEKTURA		IMIE I NAZWISKO	NR. UPR.	PODPIS
	PROJEKTOWAŁ	DR INŻ. ARCH. MACIEJ STOJAK	185/00/DUW	
	SPRAWDZIŁ	DR INŻ. ARCH. TOMASZ MYCZKOWSKI	LOIA/4/2003/GW	
	OPRACOWAŁ	MARCIN GRABOWSKI		
OBIEKT / ZAKRES OPRACOWANIA			SKALA	BRANŻA
ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH „MOJE BOISKO - ORLIK 2012” W ROZTOCE BUDYNEK ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO			1:50	A
			STADIUM	DATA
			PB	05.2011
RYSUNEK			NR RYS.	
ZESTAWIENIE STOLARKI			ZAP-DOB-A-10	