


TB - PROJEKTOWANA GŁÓWNA TABLICA ROZDZIELCZA
RN-60/KARWASZ

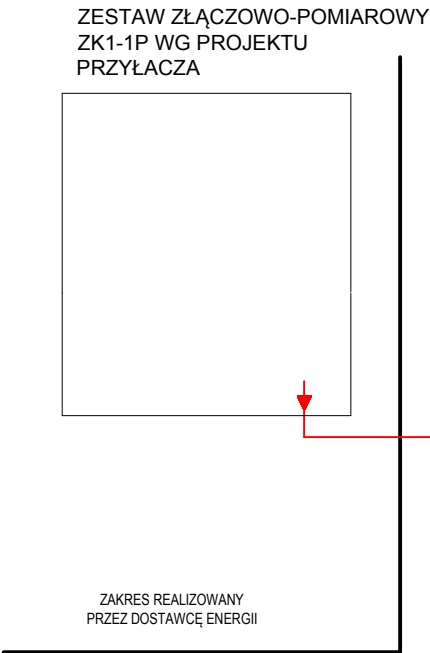

przycisk gł. wył. prądu

YKY 5x10
zabezpieczenie
w złączu 32A wg Warunków
Przyłączenia

A - ZEGAR ASTRONOMICZNY
PCZ-525
F1 - FR321
F2 - S301 - C10A
F3 - S 301-B16A
F4 - S 303-C16A
F6 - P 304-AC-25A-30mA

FRX 304 63A
główny wyłącznik prądu

OGRANICZNIK
PRZEPIĘĆ
B+C

uziom
Rz<10 om

rurociagi przewodzące

INSTALACJA W UKŁADZIE TN-S
OCHRONA DODATKOWA
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Pi [W]

k

YDY 5x4 p/t	zestaw gniazd ZG1	10,4 kW	
YDY 5x4 p/t	zestaw gniazd ZG2	10,4 kW	
YDY 5x4 p/t	gniazdo siłowe kuchenka (5P 16A 400V IP67)	10,4 kW	
YDY 3x2,5 p/t	gniazda wtykowe 230V (16A/Z) - sala	1,5 kW	
YDY 3x2,5 p/t	gniazda wtykowe 230V (16A/Z) - kuchnia	3,5 kW	
YDY 3x2,5 p/t	gniazda wtykowe 230V (16A/Z) - kuchnia	3,5 kW	0,33
YDY 3x2,5 p/t	gniazda wtykowe 230V (16A/Z) - zmywarka	3,5 kW	
YDY 3x2,5 p/t	gniazda wtykowe 230V (16A/Z) - sala /scena/ rezerwa	1,5 kW	
YDY 3x2,5 p/t	gniazda wtykowe 230V (16A/Z) - pom. gosp.	0,5 kW	
YDY 3x2,5 p/t	gniazda wtykowe 230V (16A/Z) - p.w.	3,5 kW	
YDY 3x2,5 p/t	gniazda wtykowe 230V (16A/Z) - kocioł c.o.	0,06 kW	
YDY 3x1,5 p/t	oświetlenie świetlicy	1,4 kW	
YDY 3x1,5 p/t	oświetlenie pozostałych pomieszczeń	1,2 kW	
YKY 3x2,5 p/t	oświetlenie zewnętrzne	0,5 kW	
YDY 3x1,5 p/t	oświetlenie zewnętrzne (oprawy na elewacji)	0,8 kW	
YDY 3x1,5 p/t	oświetlenie ewakuacyjne (piktogramy)	0,05 kW	
YDY 3x1,5 p/t	wentylacja świetlicy, aparat grzewczy	0,4 kW	

PS = 53,11kW * 0,33=17,53kW
Iobc=17530:(1,73x400x0,94)=26,92
wymagane zabezpieczenie 32A gG w złączu

pracownia:	ZAKŁAD PROJEKTOWO-USŁUGOWY mgr inż. Andrzej Mach 58-173 Roztoka, Czernica 33		
projekt:	Świetlica wiejska Jaskulin dz. nr. 82/1, 81, obr. Jaskulin		
inwestor:	Gmina Dobromierz 58-170 Dobromierz ul. Plac Wolności 24		
projektował:	mgr inż. Jan Zimny upr.nr 83/78/LW w spec. instalacyjno-inżynieryjnej		
sprawdził:	mgr. inż. Paweł Krynicki upr.nr 272/94/LW w spec. instalacyjno-inżynieryjnej		
opracował:	inż. Gracjusz Sosa		
branża:	elektryczna	stadium:	projekt budowlany
skala:			
temat rysunku:			
SCHEMAT ZASILANIA			
data:	Legnica, 20.03.2017	nr rysunku:	3E
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zezwolenia jest PRAWNIE ZABRONIONE			