


projektowane ZK wg.
opracowania OSD

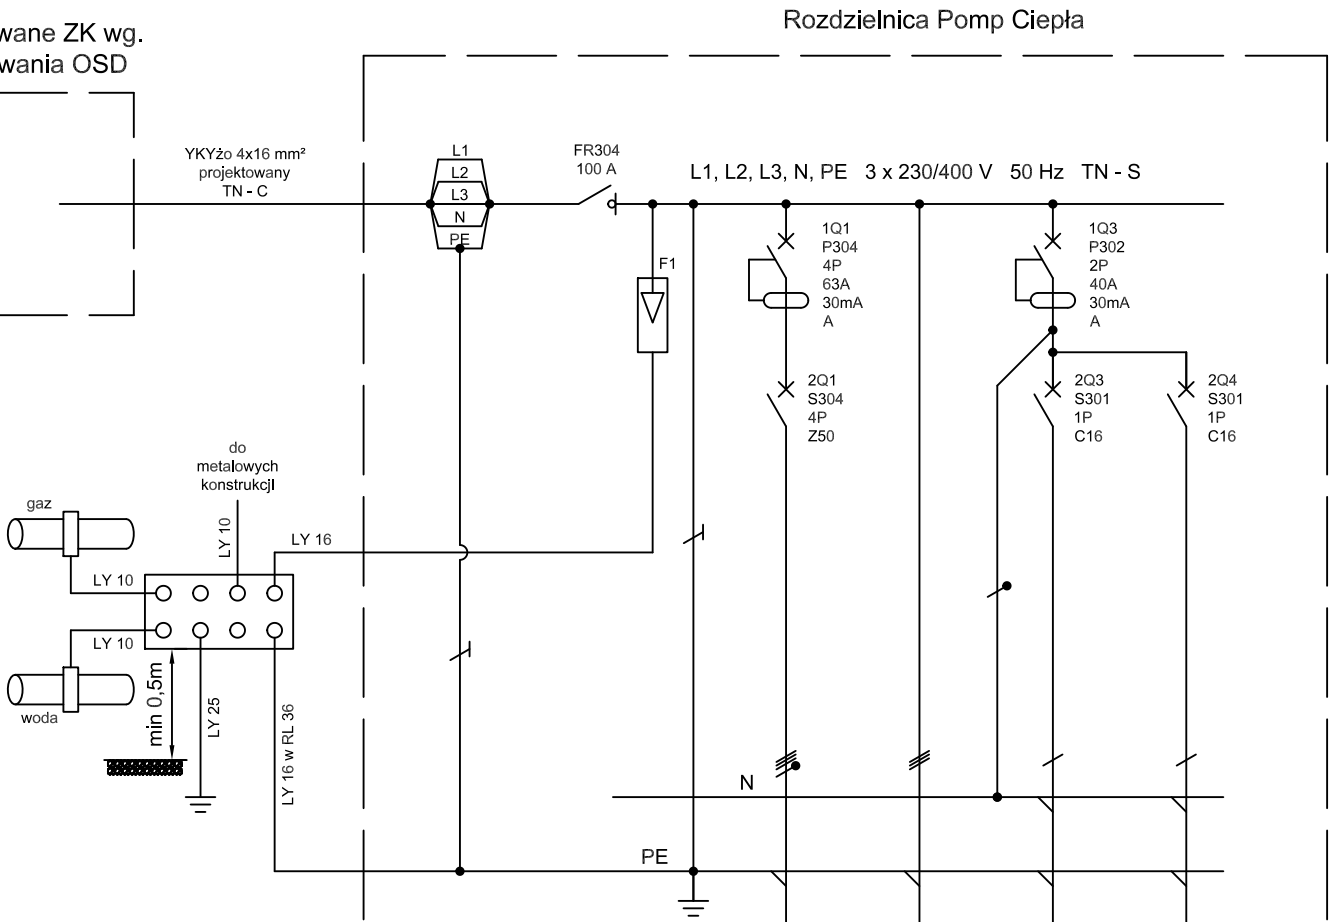

Oznaczenie aparatów	F1	2Q1	2Q2	2Q3	2Q4
Oznaczenie faz	L1, L2, L3	L1, L2, L3	L1, L2, L3	L	L
Opis	ochronnik typ I + II (klasa B+C)	pompa ciepła	doprowadzenie zasilania z paneli fotowoltaicznych	sterowanie pompą ciepła	rezerwa
Moc (kW)		15		0,3	
Przekrój (mm²)		5 x 16	wg. odrębnego opracowania	3 x 2,5	
Typ kabla / przewodu		YKYżo		YKYżo	

PRACOWNIA PROJEKTOWA KATARZYNA SKAZA-OZIMEK

UL. MODRZEWIOWA 13, 55-040 BIELANY WROCŁAWSKIE
TEL. / FAX 71 311 03 47

TEMAT	TERMOMODERNIZACJA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI			
LOKALIZACJA	GOKSiR W DOBROMIERZU Pl. Wolności 19, 58-170 Dobromierz, działka 137/33, obręb Dobromierz, powiat świdnicki			
INWESTOR	Gmina Dobromierz Pl. Wolności 24, 58-170 Dobromierz			
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	PROJEKTANT mgr inż. Daniel Kociemba upr. nr 129/DOŚ/06		OPRACOWAŁ mgr inż. Dariusz Filar	
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY inż. Andrzej Bronś upr. nr 59/90/UW			
TEMAT RYSUNKU	Rozdzielnica Pompy Ciepła			
DATA 03.2016	STADIUM PB	NR RYS. E_02	SKALA -	REWIZJA A