


POMPOWNIA WODY

Istniejące złącze kablowe zasilane z R514-92 projektowane złącze kablowe zasilania pompowni

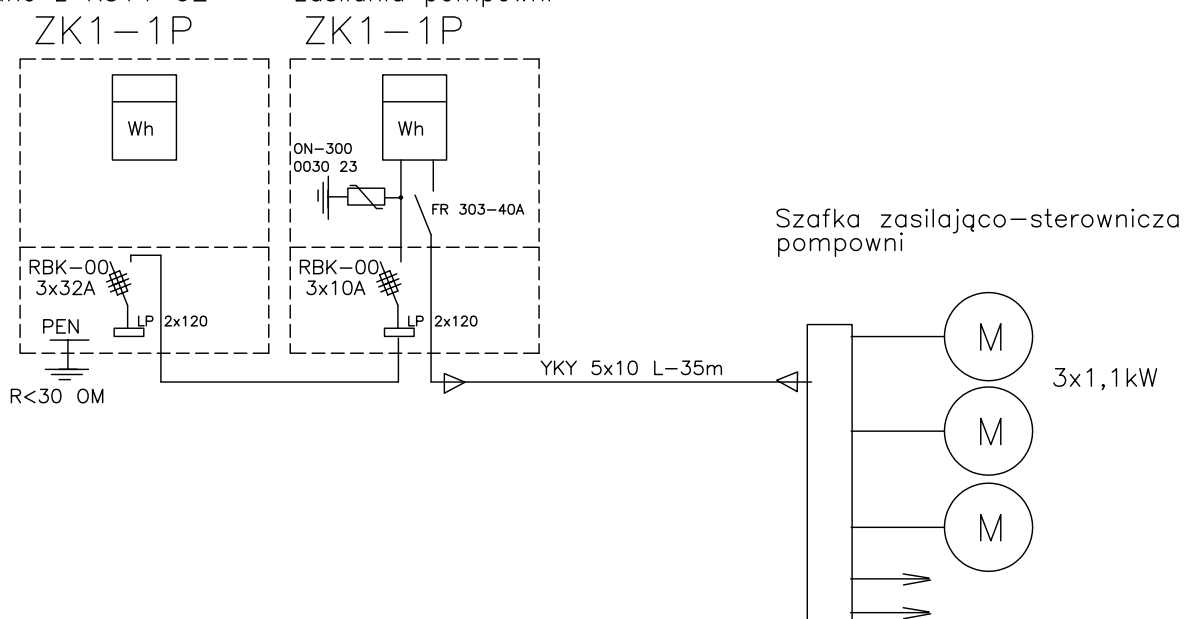

UWAGI

1. SZAFKA ZASILAJĄCO-STEROWNICZA POMPOWNI ORAZ PRZEWODY POMIEDZY SZAFKĄ I STUDNIĄ SĄ DOSTARCZANE RAZEM Z POMPOWNIĄ
2. ZŁĄCZE KABLOWE POMPOWNI I JEJ WYPOSAŻENIE PROJEKTUJE I WYKONUJE INWESTOR POMPOWNI
3. ZŁĄCZE KABLOWE POMPOWNI MONTOWAĆ BEZPOŚREDNIO PRZY ISTNIEJĄCYM ZŁĄCZU KABLOWYM

TN-S

Projektant	mgr inż. Leon Krefft	Uprawnienia	202/72/Wm	specj. instalacji urządzeń elektrycznych	Podpis
Sprawdzający		Uprawnienia			Podpis
Nazwa obiektu: BUDOWA POMPOWNI WODY DLA CZĘŚCI WSI JASKULIN W RAMACH ZADANIA P.N. MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI JASKULIN		Skala		Stadium	P.B.
		Inwestor	GMINA DOBROMIERZ		
Nazwa rysunku	JEDNOBIEGUNOWY SCHEMAT ZASILANIA POMPOWNI WODY	Data	04.2018r.	nr rysunku	E1
OF PROJEKT Usługi Projektowe 54-315 Wrocław ul. Dziwnowska 12/2 e-mail: fortad@interia.pl tel. 71 35 44 760					